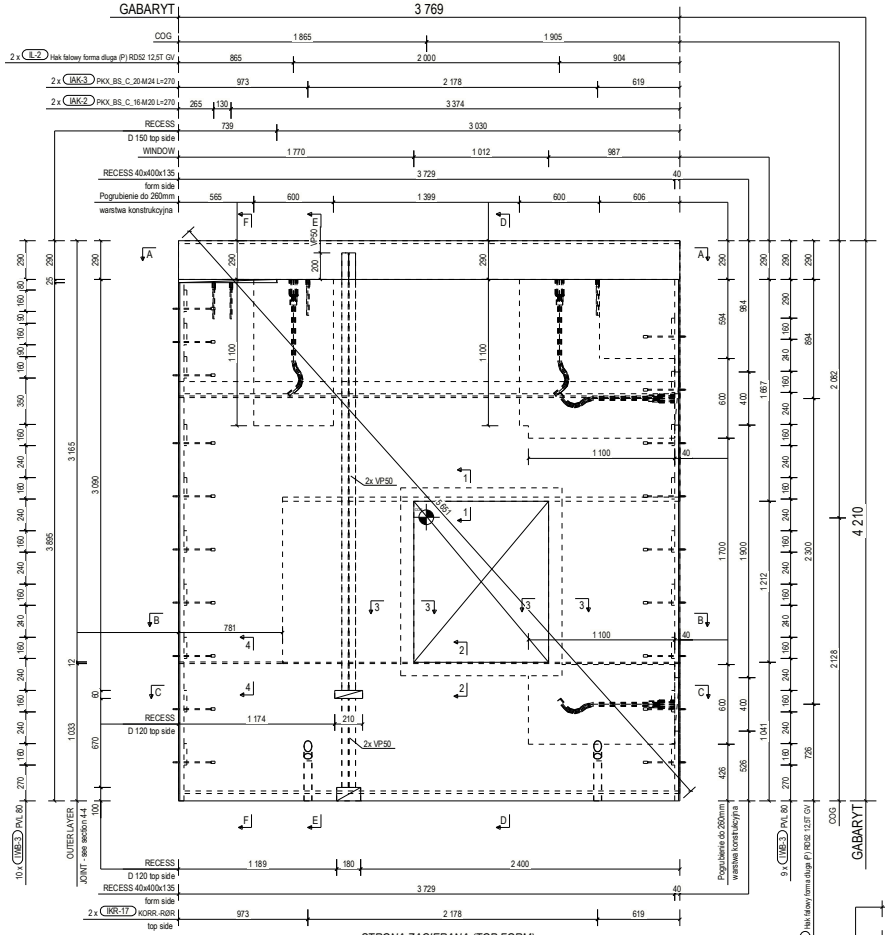

STRONA ZACIERANA (TOP FORM)
1:20

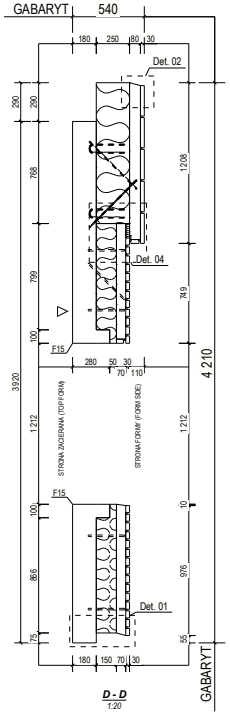

D - D
1:20

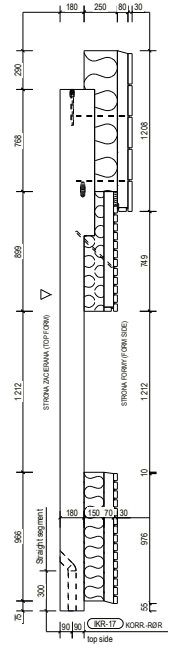

E - E
1:20

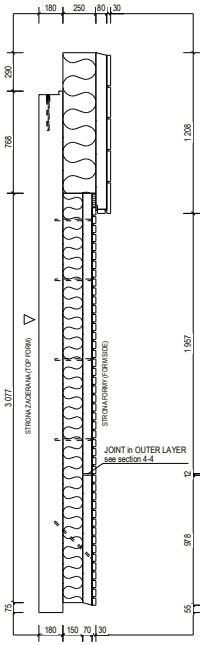

F - F
1:20

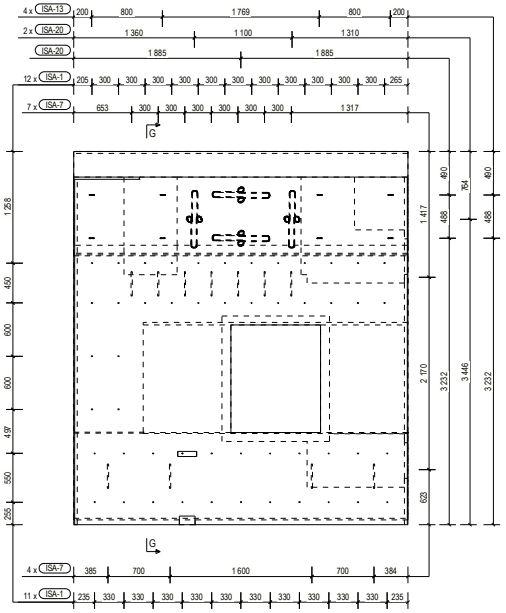

SCHEMAT ŁĄCZNIKÓW
1:30



G - G
1:30

UWAGA!
Wymiarowanie prętów ukośnych wskazuje punkt wlotu w zatkanie.

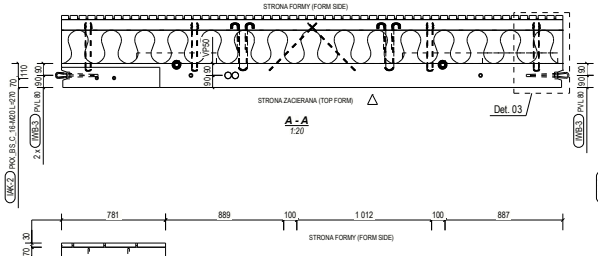

A - A
1:20

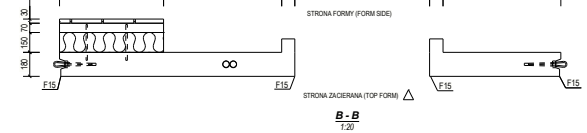

B - B
1:20



C - C
1:20



1 - 1
1:10



2 - 2
1:10



3 - 3
1:10



4 - 4
1:10



DETAIL 01
1:10

DETAIL 02
1:10



DETAIL 03
1:10



DETAIL 04
1:10



DETAIL 05
1:10



STRONA ZACIERANA
TOP FORM
1:50



STRONA FORMY
FORM SIDE
1:50

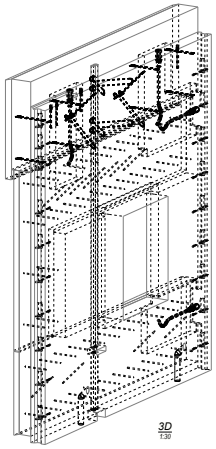

3D
1:30

UWAGI (comments):
- Ściany wykonywac na stolach uchylnych
- Przez każdy ciąg instalacji elektrycznej przepuscic drucik wiazałkowy
- Zabrania sie używania peszli elastycznych
- Każdy ciąg elektryczny zakonczyc mufa kablowa i powinien byc doprowadzony do krawedzi elementu, nie do wnetrza otworu
- Laczniki Schock Isolink do scian warstwowych montowac zgodnie z wytycznymi producenta
- Rysunek zbrojeniowy WS-14-2
- Rysunek warstwy elewacyjnej WSB-14

OZNACZENIA (marks):
F15 - fazowanie 15x15mm

Tekla Structures

Copyright © CONSTRAVIA 2025 Format: A1