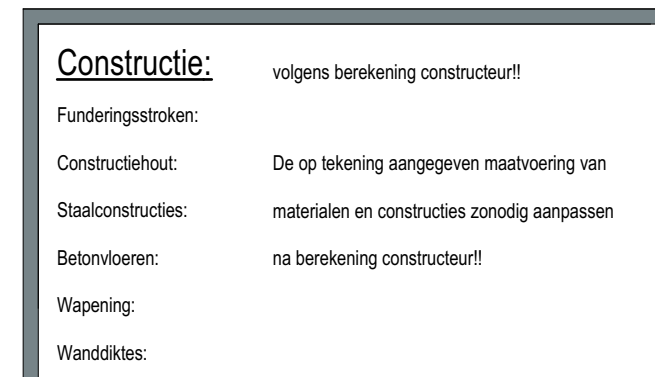


Het bouwplan volledig uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van het Besluit bouwe werken leefomgeving

Onderstaande eisen zijn bedoeld als minimale eisen, in de praktijk kan voor hogere waarden worden gekozen!!

Afdeling 4.2.10 Vluichtroutes
Art. 4.25 Vluichtroute
 lid 7. Bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 30 m² gebruiksoverlappende van het subbrandcompartiment een waarde van ten hoogste 60 m.

Afdeling 4.4.3 Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
 Ten minste een oplaadpunt en leidingdoervoeren voor oplaadpunten

Afdeling 4.2.7 Beperking ontwikkeling brand en rook
Artikel 4.43 Binnenrookvlek
 Een zijde van een constructieonderdeel die gericht aan de binnenlucht voldoet aan **brandklasse D** en aan **rookklasse s2**

Artikel 4.44 Buitenrookpad
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D, conform NEN-EN 13501-1.

**Afdeling 4.3.2 Bescherming tegen geluid van
bouwinstallaties**

Afdeling 4.3.5 Wering van vocht
 Gemiddelde waterdichtheid: vloer en wanden toiletruimte

Afdeling 4.7.1 Verlichting
De verlichtingsinstellings geeft op een vloer of een tredevlak een gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Afdeling 4.7.5 Tijdig vaststellen van brand
Gebouw dient voorzien te worden van brandmeldinstallatie (gedeeltelijke bewaking) conform NEN2535; deze is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema

Afdeling 4.7.6 Vluchten bij brand
Het gebouw dient voorzien te zijn van een ontuimingsinstallatie conform NEN 2575. Vluchtrouteaanduiding conform NEN 3011 en NEN-EN 1638

Uitgangspunt : brandcompartiment = subbrandcompartiment
Er geldt geen brandwerendheidseis voor de bouwconstructie
(geen vloer VG > 5 meter)

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
Binnenoppervlak:

Buitenvloerdek:
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de bu
brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Beloftebaar vlak:
Voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, heilingsbaan die grenst aan de binnenruimte geldt minimaal brandklasse s1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Elektrische leidingen en pipisolatie:
In afwijking van het eerder gestelde geldt voor een elektrisch aan de binnenlucht dat deze voldoet aan brandklasse D(ca) beide bepaald volgende NEN-EN 13501-6.

In afwijking van het eerder gestelde geldt voor pipisolatie die binnenrucht dat deze voldoet aan brandklasse D1 en rookklasse NEN-EN 13501-B.

bepaald volgende NEN-EN 13501-1.
In afwijking van het eerder gestelde geldt voor pepsisolatie die
buitenlucht dat deze voldoet aan brandklasse D1, bepaald v
13501-1.

Vrijgesteld:
Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructie afzonderlijke ruimte, waarvoor de hierboven gestelde bepalingen niet van toepassing.
Op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructie afzonderlijke ruimte, waarvoor de hierboven gestelde bepalingen niet van toepassing.

Dakoppervlak:
De bovenzijde van een dak mag niet brandgevaarlijk zijn, be-

bus. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen heeft die hoger ligt dan 5 m boven het perceelniveau, en de br van het dak ten minste 15 m vanaf de perceelsgrens (of hart openbaar groen, openbaar water) liggen.

Project

Nieuwbouw kantine/ontvangstaebouw

Location: Talingweg 93, 8218 NX te Lelystad

Opdrachtgever:

Kartocentrum Leij
Tellingweg 93

8218 NX Lohysta
Tel 06 15866304

161 00-7500287

Onderdeel:

Schetsplan

Werknr.:
24 - 056 - 01

Datum: 04.10.2024

Revisie A: 25.10.2024 Revisie D: 27.11.2024
Revisie B: 18.11.2024 Revisie E: 12.12.2024

Revised C: 26.11.2024 Revised F:



BOXEBEL
BouwAdvies

Mounted 40

8152 BK Lemeleveld
Tel: 0572 300 260

info@boxebeld-be.nl

www.baxebaldbauwacht.de