Rzut przyziemia
1:50

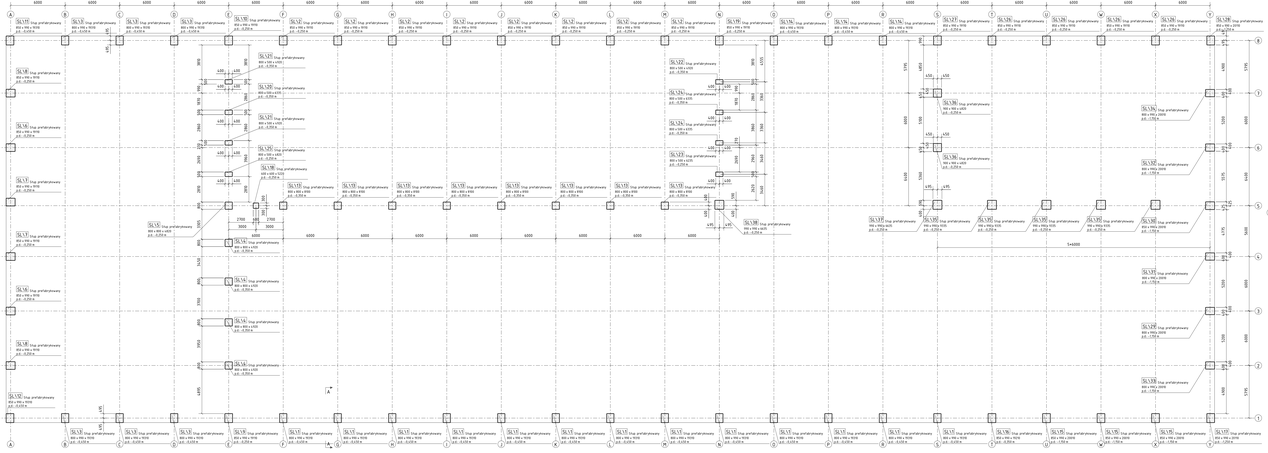

Widok 3d
1:200

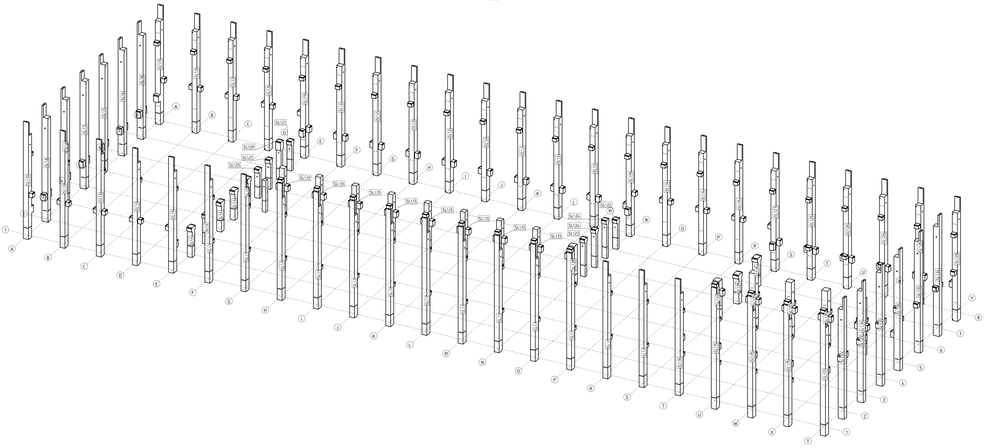

A - A

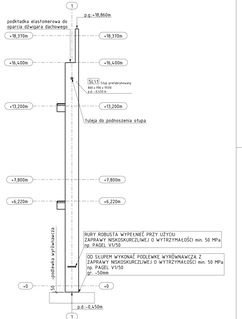

RURY ROBUSTA WYPEŁNIĆ PRZY UŻYCIU ZAPRAWY NIEKURCZLIWEJ O WYTRZYMAŁOŚCI min 50 MPa np. PAGEL V150

DO ELEMENTÓW WYKONAĆ PODLEWKĘ WYRÓWNAWCZĄ Z ZAPRAWY NIEKURCZLIWEJ O WYTRZYMAŁOŚCI min 50 MPa np. PAGEL V150
gr. ~30mm

0	26.02.2025	Wydanie roboc.

Uwagi:
1. Płyta stropowa o ~=300; ~=350 & ~=24
2. Kolory pasów w elewacji, rodzaj wykończenia w wertach
3. Rzędna posadzki parteru +0,00
4. Rzędy ogólnego tynku z pigmentem zaszyć wcześ
5. Zawsze elementów prefabrykowanych obciąż. zabezpieczyć prefabrykatem po wylewce betonu
6. Wszystkie wymiary zewnętrzne zmierzone z osi ścian

Inwestor: PODSKALNE

Wykonawca: TEKNA

Projektant: TEKNA SP. Z O.O.
ul. Wojciechowska 70/8 60-143 Poznań
tel. 502 11 18
www.TEKNA.PL

Temat: Rzutowa rzut na przyziemi słupów ta
Tarnów Hala PODSKALNE w Tarnowie

Projekt architektoniczny	
Konstrukcja	mgr inż. Krzysztof Krawczyk
	uprawnienia bez ograniczeń zawodowych
Instalacje	mgr inż. Bartosz Nowakowski
	uprawnienia bez ograniczeń zawodowych
Kierownik projektowania	mgr inż. Jacek Dobrzyński

Rzut przyziemia

Rzutowa rzut

Nr rysunku	Data	Skala
RZ-001	26.02.2025	1:50 1:100 1:200 1:500

TEKNA Poznań 2025

A.01.4 WKB